



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 18.09.2025

№ 2024

Об установлении публичного сервитута для эксплуатации объекта коммунального хозяйства «КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010111:40 по адресу г. Когалым, 11 микрорайон»

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев ходатайство АО «ЮРЭСК» от 22.08.2025 №1-Вх-МунУсл-орг-331 об установлении публичного сервитута для эксплуатации объекта коммунального хозяйства «КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010111:40 по адресу г. Когалым, 11 микрорайон»:

1. Установить публичный сервитут сроком на 15 лет в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для эксплуатации объекта коммунального хозяйства «КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010111:40 по адресу г. Когалым, 11 микрорайон» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 86:17:0010111:10, 86:17:0010111:40 и неразграниченные земли в кадастровом квартале 86:17:0010111 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Краева О.В.) направить в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332 от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
города Когалыма Качанова А.М.

Глава города Когалыма




**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Т.А. Агадуллин

Сертификат
00838C2D41CA84E3FACFD74B155182B93E
Владелец Агадуллин Тимур Акрамович
Действителен с 25.12.2024 по 20.03.2026


Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 18.09.2025 № 2024

Схема расположения границ публичного сервитута

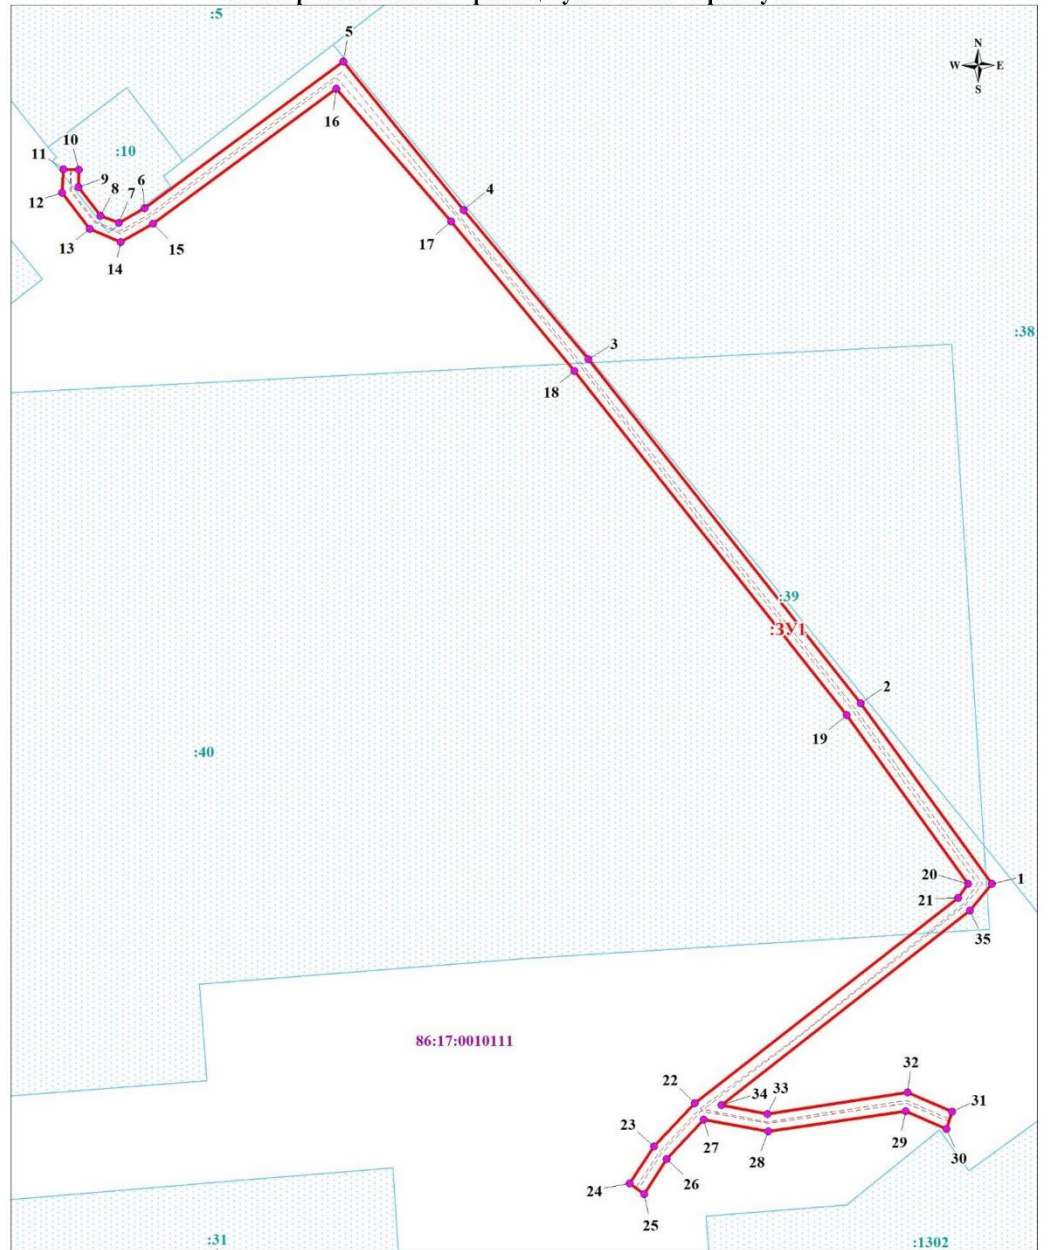

Масштаб 1:750

Условные обозначения

| | |
|--|---|
|  3У1 | - обозначения проектных границ публичного сервитута |
|  1 | - обозначение характерных точек проектных границ публичного сервитута |
|  86:17:0010111 | - обозначения кадастровых кварталов |
|  :110 | - обозначения земельных участков по сведениям ГКН |
|  | - обозначения проектных границ местоположения инженерного сооружения |

Описание границ публичного сервитута

Объект: «КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010111:40 по адресу г. Когалым, 11 микрорайон»

Местоположение публичного сервитута: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Когалым

Система координат МСК86_Зона_3

Перечень характерных точек границ публичного сервитута

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м | Описание закрепления точки |
|---------------------------------------|---------------|------------|---|----------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1097000.46 | 3627014.79 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 2 | 1097024.13 | 3626997.54 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 3 | 1097069.27 | 3626961.80 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 4 | 1097088.86 | 3626945.49 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 5 | 1097108.35 | 3626929.63 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 6 | 1097089.07 | 3626903.56 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 7 | 1097087.17 | 3626900.18 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 8 | 1097088.12 | 3626897.79 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 9 | 1097091.84 | 3626894.93 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 10 | 1097094.13 | 3626894.95 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 11 | 1097094.20 | 3626892.95 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 12 | 1097091.11 | 3626892.76 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 13 | 1097086.40 | 3626896.41 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 14 | 1097084.70 | 3626900.43 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 15 | 1097087.06 | 3626904.66 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 16 | 1097104.80 | 3626928.73 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 17 | 1097087.35 | 3626943.79 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 18 | 1097067.75 | 3626960.00 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 19 | 1097022.63 | 3626995.72 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 20 | 1097000.46 | 3627011.65 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 21 | 1096998.62 | 3627010.37 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 22 | 1096971.71 | 3626975.80 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 23 | 1096966.02 | 3626970.46 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 24 | 1096961.17 | 3626967.21 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 25 | 1096959.78 | 3626969.16 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 26 | 1096964.40 | 3626972.06 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 27 | 1096969.58 | 3626976.95 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 28 | 1096968.02 | 3626985.46 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 29 | 1096970.67 | 3627003.46 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 30 | 1096968.35 | 3627008.81 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 31 | 1096970.60 | 3627009.53 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 32 | 1096973.11 | 3627003.70 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 33 | 1096970.28 | 3626985.34 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 34 | 1096971.44 | 3626979.28 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 35 | 1096996.96 | 3627011.91 | 0.20 | Закрепление отсутствует |
| 1 | 1097000.46 | 3627014.79 | 0.20 | Закрепление отсутствует |